

## A távhőszolgáltatás körzetenkénti korlátozási sorrendje

### A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA

A távhő-korlátozási ütemterv egyes fokozataiban *korlátozható hőteljesítmény* a csúcshőigények alapján került meghatározásra.

A korlátozható hőteljesítmény a *korlátozási időszak* külső napi átlaghőmérsékletének függvényében arányosan változik.

Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl. primer tömegáram-korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása stb.

Amennyiben a korlátozás elrendelésére munkaszüneti napon kerül sor, a végrehajtás időtartama 24 órával meghosszabbodik.

Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználói csoportok számát, azok csúcshőigényét és a korlátozható hőteljesítményt, valamint a korlátozás végrehajtásához rendelkezésre álló maximális időtartamot körzetenkénti bontásban a függelék tartalmazza.

#### **Függelékek:**

1. számú függelék: Korlátozható teljesítmény. Főösszesítő
2. számú függelék: A korlátozás végrehajtásának időtartama
3. számú.függelék: A korlátozással érintett hőközpontok száma és a korlátozható teljesítmény korlátozási fokozatonként
4. számú függelék: A korlátozással érintett hőközpontok számának és a korlátozható teljesítmény diagramjai hőellátási körzetenként

# 1. számú függelék

## Korlátozható teljesítmény (MW)

### Főösszesítő

Hőközpontok	1.fokozat	2.fokozat	3.fokozat	4.fokozat	5.fokozat
	Egyéb felhasználók: ipari stb. korlátozás: 50%-os	Egyéb felhasználók: közületek stb. korlátozás: hmv kizárás, fűtés 50%-os	Lakossági felhasználók korlátozás: hmv kizárás	Lakossági felhasználók korlátozás: fűtés 20%-os	Összes korlátozható felhasználók
Csepel	1.152	2.878	8.897	23.135	1-4. fokozatba tartozó valamennyi felhasználó szükséges mértékű arányos korlátozása
Kelenföld	36.966	53.204	62.782	95.625	
Magasház utcai tömbkazan	0.453	0.535	0.547	0.564	
Rózsakert	0.000	0.213	0.625	1.628	
Észak-buda	9.140	13.156	24.510	51.160	
Keleti Károly utcai tömbk	0.000	0.000	0.040	0.166	
Pincszer utcai tömbkazan	0.000	0.000	0.000	0.000	
Toboz utcai tömbkazan	0.000	0.000	0.086	0.250	
Észak-pest	11.806	26.109	44.224	91.587	
Füredi út	5.471	7.735	12.772	26.101	
Rákoskeresztúr	0.218	1.025	3.570	9.419	
Újpalóta	4.179	4.822	9.939	23.143	
Kispest	5.620	12.306	25.061	59.535	
<b>Főtáv Zrt összesen</b>	<b>75.004</b>	<b>121.984</b>	<b>193.053</b>	<b>382.312</b>	

## 2. számú függelék

### A korlátozás végrehajtásának időtartama

Körzetek	1. fokozat	2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	5. fokozat
	Egyéb felhasználók: ipari stb.	Egyéb felhasználók: közületek stb.	Lakossági felhasználók	Lakossági felhasználók	Összes korlátozható felhasználók
	korlátozás: 50%-os	korlátozás: hmv kizárás, fűtés 50%-os	korlátozás: hmv kizárás	korlátozás: fűtés 20%-os	korlátozás: rendelet szerint
Csepel-Pesterzsébet	24	24	48	48	72
Kelenföld	24	24	48	48	72
Magasház utcai tömbkazán	24	24	48	48	72
Rózsakert	24	24	48	48	72
Észak-Buda	24	24	48	48	72
Keleti Károly utcai tömbkazán	24	24	48	48	72
Pincészer utcai tömbkazán	24	24	48	48	72
Toboz utcai tömbkazán	24	24	48	48	72
Észak-Pest	24	24	48	48	72
Füredi út	24	24	48	48	72
Rákoskeresztúr	24	24	48	48	72
Újpalota	24	24	48	48	72
Kispest	24	24	48	48	72
FŐTÁV ZRT.	24 óra	24 óra	48 óra	48 óra	72 óra
<b>FOKOZAT NÉLKÜLI, UGRÁSSZERŰ KORLÁTOZÁS</b>					
		2. fokozat	3. fokozat	4. fokozat	5. fokozat
Csepel-Pesterzsébet		48	48	72	72
Kelenföld		48	48	72	72
Magasház utcai tömbkazán		48	48	72	72
Rózsakert		48	48	72	72
Észak-Buda		48	48	72	72
Keleti Károly utcai tömbkazán		48	48	72	72
Pincészer utcai tömbkazán		48	48	72	72
Toboz utcai tömbkazán		48	48	72	72
Észak-Pest		48	48	72	72
Füredi út		48	48	72	72
Rákoskeresztúr		48	48	72	72
Újpalota		48	48	72	72
Kispest		48	48	72	72
FŐTÁV RT.		48 óra	48 óra	72 óra	72 óra

Ha a korlátozás elrendelésére munkaszüneti napon kerül sor, a végrehajtás időtartamát 24 órával növelni kell!

**Ugrásszerű korlátozás: pl. 4. fokozat = 1, 2, 3, 4. Fokozat felhasználói körének egyidejű korlátozása.**

### 3. számú függelék

#### A korlátozással érintett hőközpontok száma és a korlátozható teljesítmény korlátozási fokozatonként

	Hőközpontok száma (db)	Csúcshőteljesítmény (MW)	Korlátozható teljesítmény (MW)
<b>1.fokozat</b>	422	150.008	75.004
<b>2.fokozat</b>	630	236.715	121.984
<b>3.fokozat</b>	3 170	1 199.571	193.053
<b>4.fokozat</b>	3 482	1 254.080	382.312
<b>5.fokozat</b>	3 482	1 254.080	a rendelet szerint


Megjegyzés:

Az 5. fokozatban a korábbi fokozatokban már korlátozott felhasználói csoportok - (1. fokozat, 2. fokozat, 3. fokozat, 4. fokozat)


### 4. számú függelék

#### A korlátozással érintett hőközpontok számának és a korlátozható teljesítmény diagramjai hőellátási körzetenként


Az 5. fokozatban az Önk. rendelet 13. § (2) bekezdése szerint „az 1-4. fokozatba tartozó valamennyi felhasználó részére a távhőszolgáltatás szükséges mértékű arányos csökkentése” történik, ami azt jelenti, hogy a korlátozható teljesítmény (MW) a 4. fokozat korlátozható teljesítménye és a 4. fokozat csúcshőteljesítménye között kerül meghatározásra.

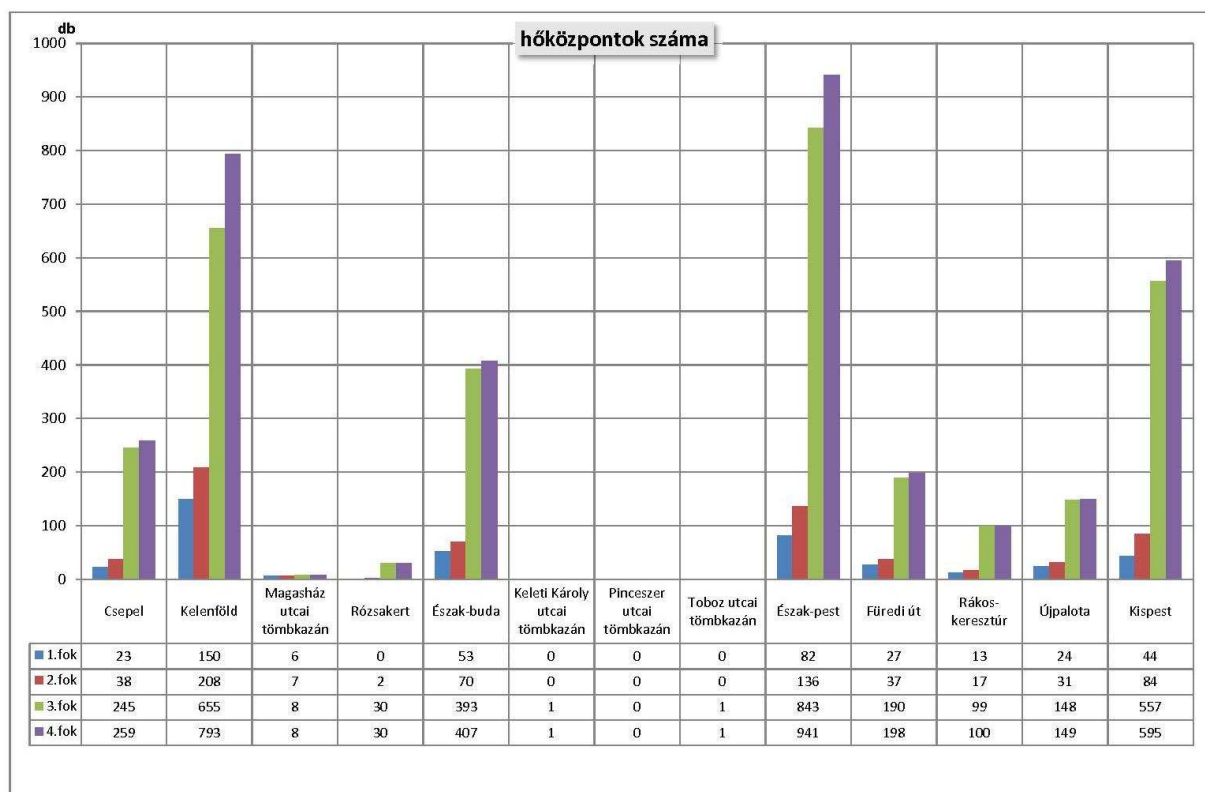

1. számú ábra

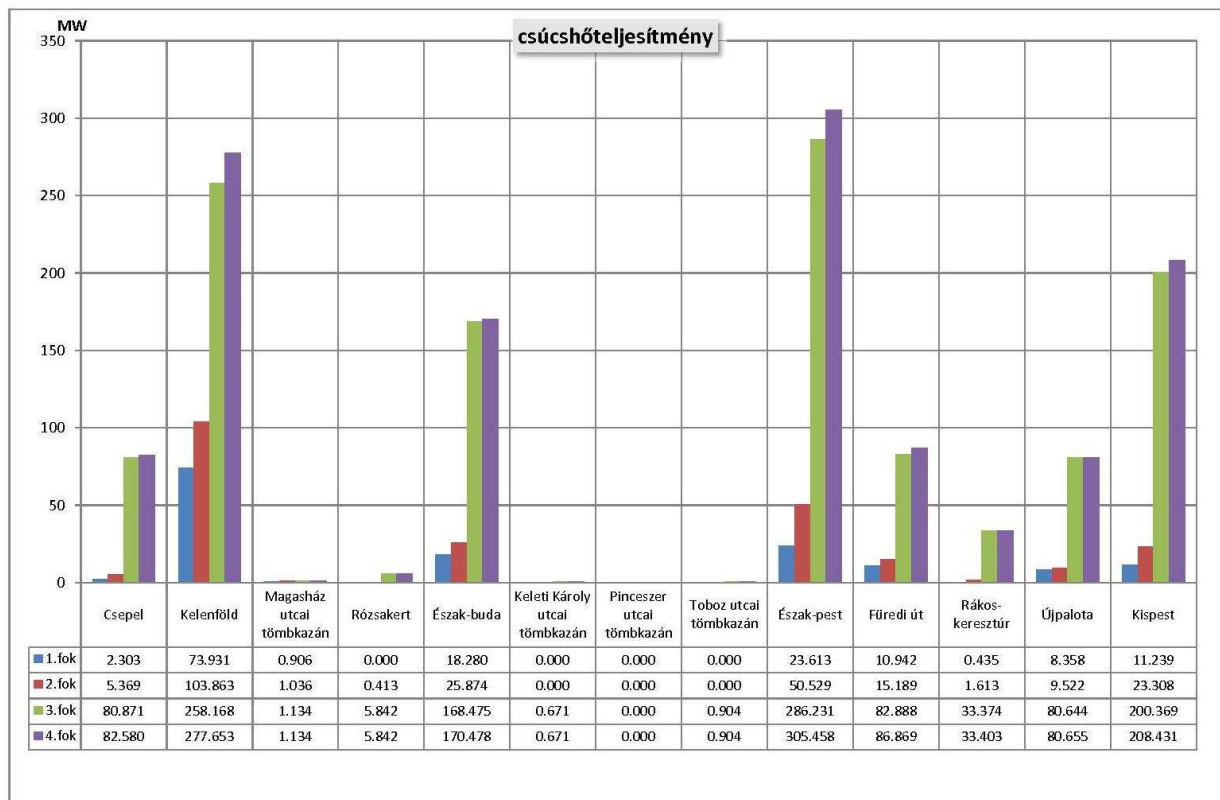

2. számú ábra

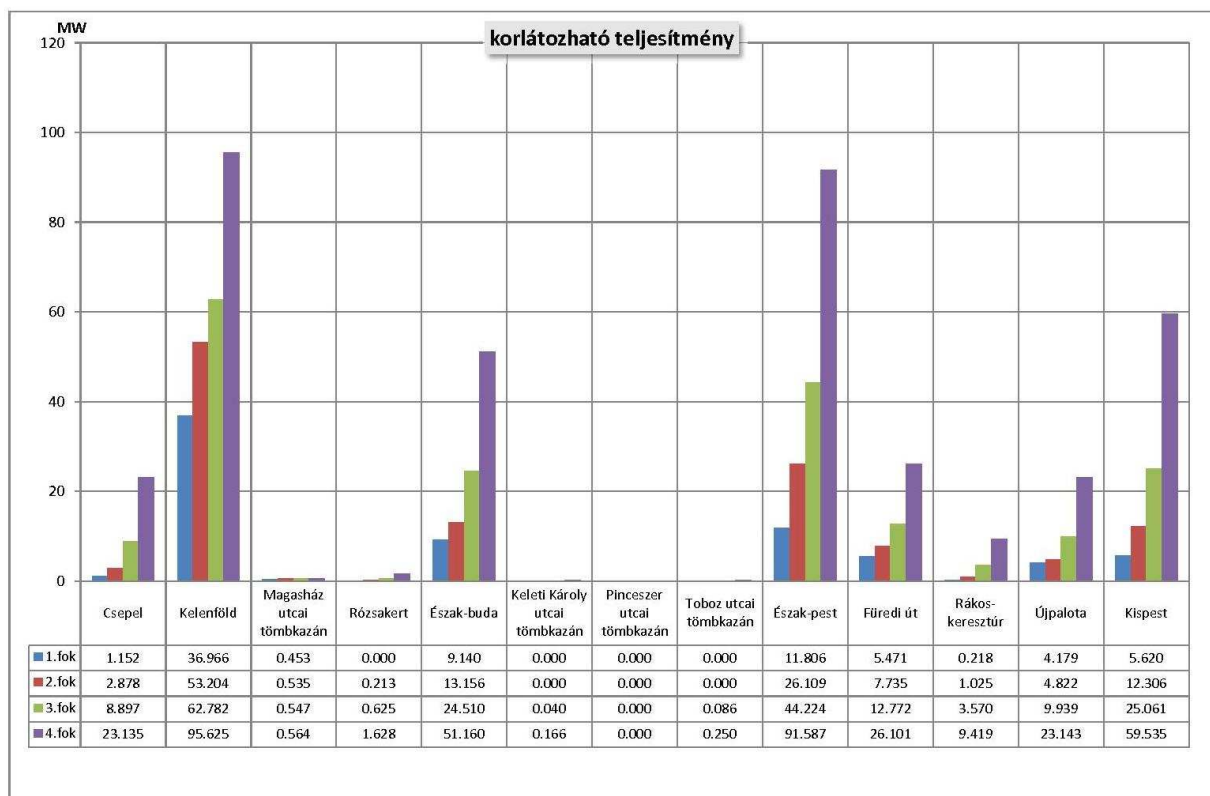

3. számú ábra